

供应商资料

广东胜宇电缆实业有限公司



目 录

- 一、 企业简介
- 二、 涵盖产品
- 三、 组织机构
- 四、 公司资质
- 五、 工程案例
- 六、 主要设备
- 七、 服务承诺


关于胜宇

胜宇电缆成立于 1999 年，生产基地位于广州开发区，注册资金 2.48 亿元，致力于为社会电网建设、工程项目、家庭用电等领域提供线缆解决方案，帮助人们安全使用电力设备并提升传输能效，同时降低对环境的不良影响。

总部位于香港的胜宇科技，拥有来自香港胜宇科技发展有限公司的研发、生产、管理、营销等核心专家，作为高级布线和连接解决方案领导者，胜宇科技通过一系列一流的产品和创新的服务为生活带来活力。20 多年来，创新一直是公司的标志，使胜宇科技能够与客户共同推动更安全、更智能和更高效的未来。

2016 年，胜宇经广州开发区招商引资，投资 2.48 亿元在广州开发区内建立全新研发总部及生产基地，致力于促进能源转型。公司研发生产的机器人电缆、光伏电缆、充电桩电缆和矿物绝缘电缆拥有多项专利并出口全球多个国家，为世界各地用户提供最先进、可靠的产品和服务。胜宇科技见证并参与了中国电缆事业的飞速发展，凭借强大的生产实力和研究技术为市场输出了众多优质的电缆产品，为数亿家庭用户的安全用电生活提供有力保障。

公司组织机构图

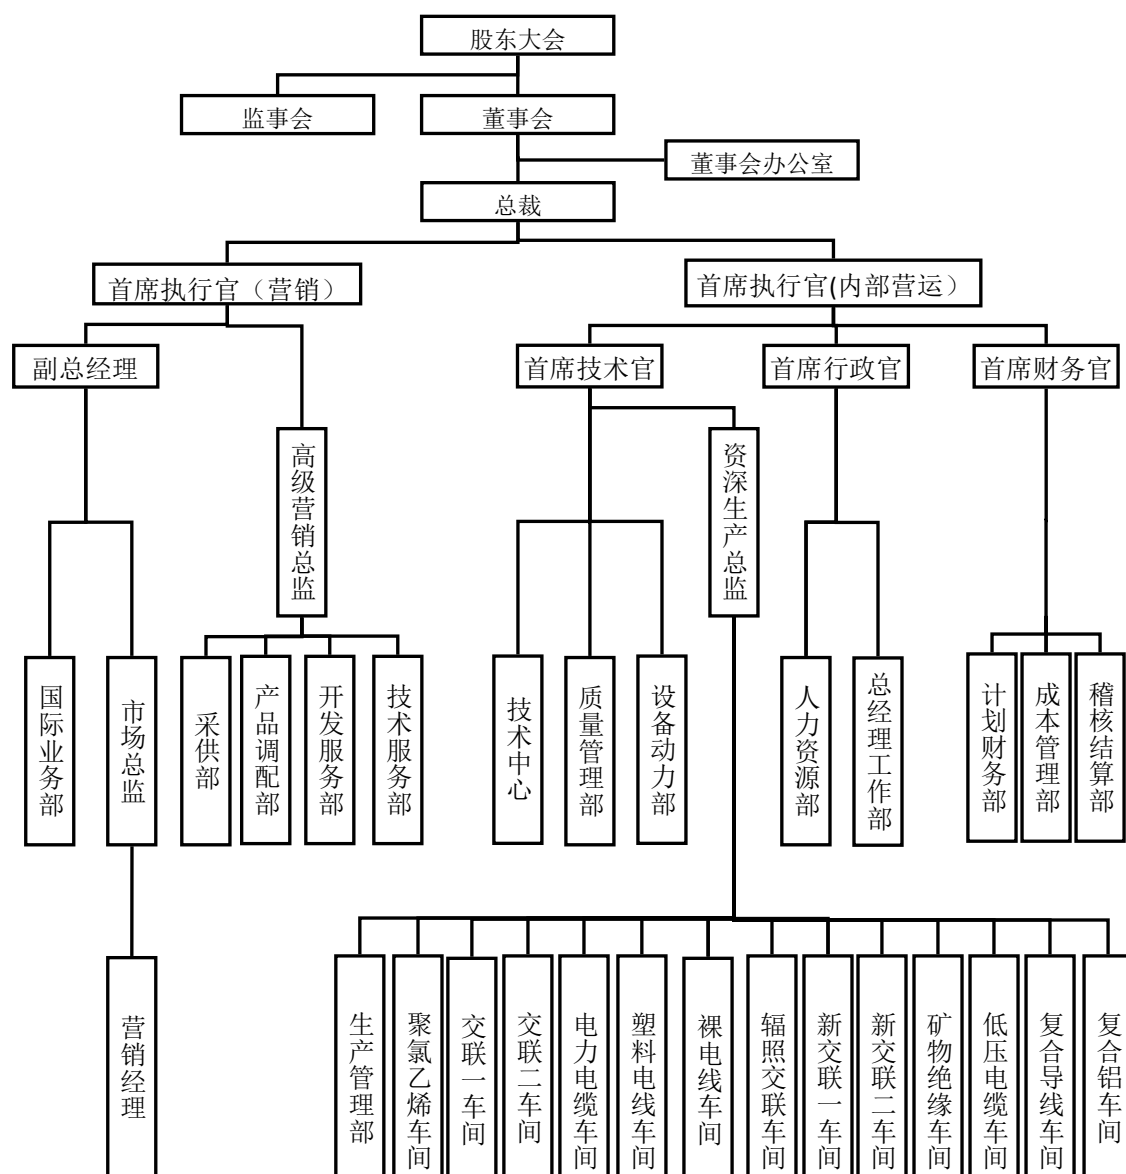

涵盖产品

一、电力电缆

1. 35kV 及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
2. 0.6/1kV 及以下聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆
3. YDF 系列预制分支电缆
4. RVVZ 通信机房用阻燃软结构电缆(VVR、ZR-RVV)

二、家装电线

1. 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆
2. 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘固定敷设用电线（电线）

三、铝合金电缆

1. ZA-AC90(-40) 联锁铠装无外护套铝合金电缆(YJHLV8)
2. ZB-ACWU90(-40) 聚氯乙烯护套联锁铠装铝合金电缆(YJHLV82)
3. ZC-TC90(-40) 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆(YJLHV)

四、矿物绝缘电缆

1. BTTZ 铜护套氧化镁矿物绝缘电缆
2. RTTZ(YTTW)铜护套无机云母带矿物绝缘电缆
3. NG-A(BTLY)隔离型(柔性)铝护套矿物绝缘电缆
4. BBTRZ 柔性耐高温防火电缆

五、信号电缆

1. 超五类 4 对非屏蔽网络线 UTP CAT 5E(HSYV-5e)
2. 六类 4 对非屏蔽网络线 UTP CAT 6(HSYV-6)
3. 实芯聚乙烯绝缘射频电缆-SYV
4. 电缆分配系统用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆-SYWV

六、控制类电缆

1. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
2. 聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆
3. 计算机用屏蔽电缆(或称 DCS 系统用电缆)

公司资质

一、企业基本资格证书

二、经营许可类证书

三、产品类证书

四、其他证书

五、专利证书

六、第三方检验报告

企业基本资格证书



营业执照

编号 S1212019053163
统一社会信用代码 91445222719389037U

名称	广东胜宇电缆实业有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	广州市黄埔区东枝路23号
法定代表人	方桂泉
注册资本	贰亿肆仟捌佰万元(人民币)
成立日期	1999年09月23日
营业期限	1999年09月23日至长期
经营范围	电气机械和器材制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2019年10月29日





营业执照

(副本)

编号 S1212019053163G(1-1)

统一社会信用代码 91445222719389037U

名 称	广东胜宇电缆实业有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	广州市黄埔区东枝路23号
法 定 代 表 人	方桂泉
注 册 资 本	贰亿肆仟捌佰万元(人民币)
成 立 日 期	1999年09月23日
营 业 期 限	1999年09月23日 至 长期
经 营 范 围	电气机械和器材制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2019年01月29日

NO. 0001611200



机构 信用代码证

中国人民银行征信中心制
THE PEOPLES BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

代 码: G1044522200013120R

名 称: 广东胜宇电缆实业有限公司

地 址: 广东省广州市萝岗区广州中新广
州知识城凤凰三路8号2号楼2085
房

有 效 期: 截至2021年08月15日



开户许可证

核准号:

J5866000131203

编号: 5810- 02027885

经审核,

广东胜宇电缆实业有限公司

符合开户条件, 准予

开立基本存款账户。

法定代表人(单位负责人)

方桂泉

开户银行

中国工商银行股份有限公司揭西棉湖支行

账 号

2019025109024545540



证书编号：A44012020006494

纳税信用 A 级荣誉证书



广东胜宇电缆实业有限公司：

经国家税务总局广州市税务局评定为 2020 年度纳税信用 A 级纳税人。

出具机关（盖章）：
出具时间：2021年04月20日



备注：本证书不做任何法定承诺，一切均以主管税务机关最终确认的纳税信用评价信息为准。

公示：广东胜宇电缆实业有限公司

连续十二年

(2008 年度至 2019 年度)

广东省“守合同重信用”企业

公示机关：广东省市场监督管理局



扫描二维码查看
企业公示情况

2020 年 06 月 01 日



经营许可类证书

	
全国工业产品生产许可证	
广东胜宇电缆实业有限公司（所属单位附后）	
经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证	
条件，特发此证。	
产品名称：	电线电缆（明细见副本）
住所：	广州市黄埔区东枝路23号
生产地址：	见附件
证书编号：	（粤）XK06-001-00386
有效期至：	2024 年 03 月 07 日
有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。	
2019 年 03 月 08 日	
	



全国工业产品生产许可证

(副 本)

广东胜宇电缆实业有限公司 (所属单位附后)

经审查, 你单位生产的下列产品符合取得生产许可证

条件, 特发此证。

产品名称: 电线电缆 (明细附后)

住 所: 广州市黄埔区东枝路 23 号

见附件

生产地址:

证书编号: (粤) XK06-001-00386

有效期至: 2024 年 03 月 07 日

有效期自满6个月前, 企业应当提出换证申请。

2019 年



日

企业名称	广东胜宇电缆实业有限公司		产品名称	电线电缆	
证书编号	(粤)XK06-001-00386	有效期	2024年03月07日	发证日期	2019年03月08日
1、塑料绝缘控制电缆*** (1) 聚氯乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2~61芯，*** 0.75~10mm²，钢丝铠装，钢带铠装，编织屏蔽，钢带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，阻燃A类*** (2) 交联聚乙烯绝缘控制电缆，450/750V，2~61芯，*** 0.75~10mm²，钢丝铠装，钢带铠装，编织屏蔽，*** 钢带屏蔽，铝塑复合带屏蔽，无卤低烟阻燃A类*** 2、额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆*** (1) 额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆，*** 0.6/1kV，1芯，1.5~1000mm²，2~5芯，1.5~400mm²，*** 铜，铝导体，金属丝铠装，金属带铠装*** (2) 额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，0.6/1kV，1芯，1.5~1000mm²，*** 2~5芯，1.5~500mm²，铜，铝导体，金属丝铠装，金属带铠装，无卤低烟阻燃C类*** 3、额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆*** (1) 额定电压6kV到30kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），6~30kV，1芯，10~630mm²，*** 3芯，25~400mm²，铜，铝导体，金属丝铠装，金属带铠装，*** (2) 额定电压35kV电力电缆（交联聚乙烯绝缘），*** 26/35kV，1芯，50~630mm²，3芯，50~400mm²，铜，铝导体，金属丝铠装，金属带铠装，*** *****					

产品类证书

 **中国国家强制性产品认证证书**

证书编号: 2003010105093444

委托人名称、地址
广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路 23 号

生产者(制造商)名称、地址
广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路 23 号


生产企业名称、地址
广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路 23 号

产品名称和系列、规格、型号
聚氯乙烯绝缘软电缆电线
60227 IEC 52(RVV) 300/500V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); RVV 300/500V 4-10(2-5 芯); RVS 300/300V 0.5-6;

产品标准和技术要求
GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003; JB/T8734.3-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020 年 10 月 28 日 有效期至: 2023 年 04 月 25 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003 年 11 月 06 日
本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

 主 任: 



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn> 中国·北京·南四环西路188号9区 100070 电话: +86 10 83886666

Q 2663458



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010105065607

委托人名称、地址

广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路23号

生产者(制造商)名称、地址

广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路23号

生产企业名称、地址

广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路23号

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆

BVV 300/500V 1.0-185; BLVV 300/500V 2.5-185; BVVB 300/500V 1.0-10(2芯); BLVVB
300/500V 2.5-10(2芯);

产品标准和技术要求

JB/T8734.2-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020年10月28日 有效期至: 2023年04月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



主任:

陆楠



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2663456



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010105065610

委托人名称、地址

广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路23号

生产者(制造商)名称、地址

广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路23号

生产企业名称、地址

广东胜宇电缆实业有限公司
广州市黄埔区东枝路23号

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400; BLV 450/750V 2.5-400; BVR 450/750V 2.5-185

产品标准和技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997; JB/T8734.2-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2020年10月28日 有效期至: 2023年04月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任:



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

Q 2663457



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2003010105065610

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PVC insulated non-sheathed cables and wires
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-400; BLV 450/750V 2.5-400; BVR 450/750V 2.5-185

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997;JB/T8734.2-2016

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C01-01:2014).

Valid from: Oct.28,2020

Valid until: Apr.25,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up
inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jul.24,2003

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn
Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 2663457



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2003010105093444

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PVC insulated flexible cables and wires

60227 IEC 52(RVV) 300/500V 0.5-0.75(2-3 芯); 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯); RVV 300/500V 4-10(2-5 芯); RVS 300/300V 0.5-6;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 5023.5-2008/IEC60227-5:2003;JB/T8734.3-2016

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C01-01:2014).

Valid from: Oct.28,2020

Valid until: Apr.25,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Nov.06,2003

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn
Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 2663458



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2003010105065607

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Guangdong Shengyu Cables Industry Co.,Ltd
No. 23, Dongzhi Road, Huangpu District, Guangzhou

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

PVC insulated and PVC sheathed cables

BVV 300/500V 1.0-185; BLVV 300/500V 2.5-185; BVVB 300/500V 1.0-10(2 芯); BLVVB
300/500V 2.5-10(2 芯);

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

JB/T8734.2-2016

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of
implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C01-01:2014).

Valid from: Oct.28,2020

Valid until: Apr.25,2023

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up
inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Jul.24,2003

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P. R. China

Tel: +86 10 83886666

Q 2663456



中 诚 认 证
CTC CERTIFICATION

质量管理体系认证证书

证书编号: 04920Q02047R0S

广东胜宇电缆实业有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区东枝路 23 号
统一社会信用代码: 91445222719389037U

根据贵组织的申请, 本公司依据《质量管理体系 要求》
(GB/T19001-2016/ISO9001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求,
特此发证。质量管理体系覆盖范围为:

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、矿物绝缘
电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压35kV及以下挤包绝缘
电力电缆的生产和销售服务

首次发证日期: 2020 年 12 月 14 日
证书有效日期: 2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日

上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质、证书范围内的产品及服务。证书有效期内, 获证组织须按 CTC
规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

第一次监审合格
标识加贴处

第二次监审合格
标识加贴处



MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



中 诚 认 证
CTC

广东质检中诚认证有限公司

地址: 中国广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 226 房 邮编: 510670
电话: 020-89232333 传真: 020-89232078
网址: <http://www.qtcctc.org>

陈锦汉
董事长



中 诚 认 证



中诚认证
CTC CERTIFICATION

ISO 14001

环境管理体系认证证书

证书编号: 04920E01011R0S

广东胜宇电缆实业有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区东枝路 23 号
统一社会信用代码: 91445222719389037U

根据贵组织的申请, 本公司依据《环境管理体系 要求及使用指南》(GB/T24001-2016/ISO14001:2015) 规定实施认证审核, 经评定符合要求, 特此发证。环境管理体系覆盖范围为:

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、矿物绝缘电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压35kV及以下挤包绝缘电力电缆的生产和销售服务及相关管理活动

首次发证日期: 2020 年 12 月 14 日
证书有效日期: 2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日

上述范围若涉及行政许可前置审批, 强制性认证, 本证书仅覆盖被许可资质, 证书范围内的产品及服务, 证书有效期内, 获证组织须按 CTC 规定接受年度监督, 加贴合格标识, 证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn) 上查询。

第一次监审合格
标识加贴处

第二次监审合格
标识加贴处



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M



陈锦汉
董事长



广东质检中诚认证有限公司

中国广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 226 房 邮编: 510670
电话: 020-89232333 传真: 020-89232078
网址: <http://www.qtcctc.org>



ISO 45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 04920S00861R0S

广东胜宇电缆实业有限公司

地址: 广东省广州市黄埔区东枝路 23 号
统一社会信用代码: 91445222719389037U

根据贵组织的申请,本公司依据《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
(GB/T45001-2020/ISO45001:2018)规定实施认证审核,经评定符合要求,
特此发证。职业健康安全管理体系覆盖范围为:

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、矿物绝缘
电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压35kV及以下挤包绝缘
电力电缆的生产和销售服务及相关管理活动

首次发证日期: 2020 年 12 月 14 日

证书有效日期: 2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日

上述范围若涉及行政许可前置审批,强制性认证,本证书仅覆盖被许可资质,证书范围内的产品及服务,证书有效期内,获证组织须按 CTC
规定接受年度监督,加贴合格标识,证书方为有效。本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

第一次监督合格
标识加贴处第二次监督合格
标识加贴处中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C049-M

广东质检中诚认证有限公司

地址: 中国广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号 226 房 邮编: 510670
电话: 020-89232333 传真: 020-89232078
网址: <http://www.qctc.org>

陈锦汉

董事长





编号：粤CB 003-2019

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT

MARKING CERTIFICATE

广东胜宇电缆实业有限公司

你单位采用国际标准产品 一般用途单芯硬导体无护套电缆

经审查符合使用采用国际标准产品标志条件。

执行标准编号 GB/T 5023.3-2008

国际标准或国外先进标准编号 IEC 60227-3:1997

证书有效期 2019 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 9 日This is to certify that your product PVC insulated non-sheathed

cables and wires adopting International Standard has
been assessed to be qualified for using the adopting
international standard product mark.

Term of validity of this certificate from 2019 5 10
to 2024 5 9 inclusive.

发证单位(盖章)

2019 年 5 月 10 日

广东省标准化协会



编号：粤CB 002-2019

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT

MARKING CERTIFICATE

广东胜宇电缆实业有限公司

你单位采用国际标准产品 铜芯铜护套矿物绝缘电缆

经审查符合使用采用国际标准产品标志条件。

执行标准编号 GB/T 13033.1-2007

国际标准或国外先进标准编号 IEC 60702-1:2002

证书有效期 2019年 5月 10日至 2024年 5月 9日

This is to certify that your product Mineral insulated cables and
their terminations adopting International Standard has
been assessed to be qualified for using the adopting
international standard product mark.

Term of validity of this certificate from 2019 5 10
to 2024 5 9 inclusive.

发证单位(盖章)

2019年 5月 10日

广东省标准化协会



编号：粤CB 001-2019

采用国际标准产品标志证书

ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE广东胜宇电缆实业有限公司 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟
阻燃C类电力电缆
你单位采用国际标准产品

经审查符合使用采用国际标准产品标志条件。

执行标准编号 GB/T 12706.1-2008

国际标准或国外先进标准编号 IEC 60502-1:2004

证书有效期 2019年 5月 10日至 2024年 5月 9日

This is to certify that your product Power cables with extruded
insulation and their accessories adopting International Standard has
been assessed to be qualified for using the adopting
international standard product mark.

Term of validity of this certificate from 2019 5 10
to 2024 5 9 inclusive.

发证单位(盖章)

2019年5月10日

广东省标准化协会







证书编号: ESF2020-000C383106030101

企业标准“领跑者”证书

ENTERPRISE STANDARD FORERUNNER

广东胜宇电缆实业有限公司:

贵公司企业标准 Q/SY 12-2020《额定电压
0.6/1kV 及以下隔离型无机矿物绝缘柔性防火电
缆》经评估荣获 2020 年企业标准“领跑者”。

评估机构: 湖南楚熵信息科技有限公司

发证日期: 2020 年 12 月 19 日



本证书及相关信息在企业标准“领跑者”管理信息平台 (<http://www.qybzlp.com>) 上查询

证书编号: ESF2020-000C383105014104

企业标准“领跑者”证书

ENTERPRISE STANDARD FORERUNNER

广东胜宇电缆实业有限公司:

贵公司企业标准 Q/SY 11-2020 《额定电压
450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘布电线和电缆》
经评估荣获 2020 年企业标准“领跑者”。

评估机构: 深圳市标准化协会

发证日期: 2021 年 01 月 19 日



本证书及相关信息在企业标准“领跑者”管理信息平台 (<http://www.qybzlp.com>) 上查询



燃烧性能等级标识授权使用证书

证书编号：Fs2019356

生产单位：广东胜宇电缆实业有限公司

生产地址：广州市黄埔区东枝路23号

产品名称：燃烧性能A级不燃耐火电缆

型号规格：BTTZ-750V 1×400

执行标准：GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》

你公司生产的型号规格为BTTZ-750V 1×400的隔离型燃烧性能A级不燃耐火电缆按GB 31247—2014《电缆及光缆燃烧性能分级》进行防火安全性能型式检验（检验报告编号为2020300079），其燃烧性能达到GB 31247—2014规定的A级。现授权你公司可在上述规格合格的产品及包装上使用本证书规定的燃烧性能等级标识，请严格遵守标识使用的有关规定。

发证日期：2020年3月10日

签发人：

张翔

证书有效期至：

2023年3月9日

国家防火建筑材料质量监督检验中心





燃烧性能等级标识授权使用证书

证书编号: Fs2019197

生产单位: 广东胜宇电缆实业有限公司

生产地址: 广州市黄埔区东枝路23号

产品名称: 阻燃电缆

型号规格: WDZB-II B-BYJ-450/750V 1×2.5

执行标准: GA 306.1-2007 《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分: 阻燃电缆》

你公司生产的型号规格为WDZB-II B-BYJ-450/750V 1×2.5的阻燃电缆, 按GA 306.1-2007 《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分:阻燃电缆》进行全项性能型式检验(检验报告编号为2019300775), 其阻燃性能达到GA 306.1-2007规定的II B级。现授权你公司可在上述型号规格合格的产品及包装上使用本证书规定的燃烧性能等级标识, 请严格遵守标识使用的有关规定。

发证日期: 2019年9月12日

签发人: 张翔

证书有效期至: 2022年9月11日

国家防火建筑材料质量监督检验中心



广东省高新技术产品 证书

广东胜宇电缆实业有限公司：

经审核，你公司的 阻燃交联聚乙烯绝缘护套
电缆 产品 2019年被认定为广东省高新技术产品。

批准文号：粤高企协〔2019〕11 号。

有 效 期：三 年 。



2019年12月

编号: 201912931


广东省高新技术产品 证书

广东胜宇电缆实业有限公司：

经审核，你公司的 隔离型柔性矿物绝缘电缆
产品 2019 年被认定为广东省高新技术产品。

批准文号：粤高企协〔2019〕11 号。

有 效 期：三 年 。



2019 年 12 月

编号：201912932

广东省高新技术产品 证书

广东胜宇电缆实业有限公司：

经审核，你公司的 高强度光伏电缆 产品
2019年被认定为广东省高新技术产品。

批准文号：粤高企协〔2019〕11 号。

有 效 期：三 年 。



2019年12月

编号：201912929

广东省高新技术产品 证书

广东胜宇电缆实业有限公司：

经审核，你公司的 带屏蔽功能的机器人电缆
产品 2019 年被认定为广东省高新技术产品。

批准文号：粤高企协〔2019〕11 号。

有 效 期：三 年 。



2019 年 12 月

编号：201912930

其他证书



信用等级证明书

编号： 年 号

广东胜宇电缆实业有限公司：

企业名称：广东胜宇电缆实业有限公司

组织机构代码：91445222719389037U

企业地址：广州中新知识城凤凰三路8号2号楼2085房

法定代表人：方桂泉

广东胜宇电缆实业有限公司因项目投标委托我行对其信用等级状况出具证明书，经确认具体情况如下：

截至本证明书出具之日，我行对该企业的信用等级评定为AAA级。

出具人：广州农村商业银行股份有限公司 黄埔 支行

出具时间：2018年11月29日



声明：

1. 该信用等级为我行内部对被证明人的评级，对外仅供参考。我行对被证明人、证明书接受人运用本证明书产生的后果，不承担任何法律责任。
2. 我行只对截至本证明书出具之日止，我行对被证明人信用等级评定的真实性负责。我行对本证明书出具之后上述情况发生的任何变化均不承担责任。
3. 本证明书只用于前款特定用途，不得转让，不得作为担保、融资等其他事项的证明。
4. 本证明书为正本，只限送往证明接受人，涂改、复印无效。
5. 本证明书适用中华人民共和国法律，本证明书的解释权归我行所有。

编号: GD2016-038



根据《广东省名牌产品评价指南》标准要求，经专家评价、满意度调查、广东省名牌产品推进委员会确认，特授予广东胜宇电缆实业有限公司生产的  SHENGYU 胜宇牌额定电压 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆产品

广东省名牌产品

有效期：二〇一六年十二月至二〇一九年十二月

广东省名牌产品推进委员会

二〇一六年十二月



编号: GD2016-038



授予 广东胜宇电缆实业有限公司生产
的  SHENGYU 胜宇牌额定电压0.6/1kV
聚氯乙烯绝缘电力电缆

广东省名牌产品

广东省名牌产品推进委员会

二〇一六年十二月

编号: GD2018-188



根据《广东省名牌产品评价指南》标准要求，经专家评价、满意度调查、广东质量品牌评审专家委员会确认，特授予**广东胜宇电缆实业有限公司**生产的  **SHENGYU 胜宇® 胜宇牌柔性矿物质绝缘电缆** 产品为广东省（行业类）名牌产品。

有效期：二〇一八年十二月至二〇二一年十二月

广东卓越质量品牌研究院

二〇一八年十二月





TMZC47583579D01T210520



第 47583579 号

商 标 注 册 证

胜宇

核定使用商品/服务项目（国际分类：9）

第9类： 计算机外围设备；网络通信设备；试电笔；电缆；电线；电话线；电线识别包层；同轴电缆；纤维光缆；电源插座（截止）

注 册 人 广东胜宇电缆实业有限公司

注册人地址 广东省广州市黄埔区东枝路23号

注册日期 2021年04月28日 有效期至 2031年04月27日

局 长



申长雨

发证机关



专利证书

序号	申请公布日	专利名称	申请号	申请公布号
1	2015-9-16	一种防火电缆结构	CN201520250492.X	CN204651038U
2	2015-9-16	一种改良型防火电缆	CN201520250407.X	CN204651052U
3	2015-9-16	一种新式防火电缆	CN201520250346.7	CN204651058U
4	2015-9-16	一种结构改良的防火电缆	CN201520250272.7	CN204651051U
5	2015-9-16	一种新式防火电缆结构	CN201520250271.2	CN204651057U
6	2015-9-16	一种防火电缆	CN201520250412.0	CN204651037U
7	2017-11-24	一种全自动防火电缆退火装置	CN201720400250.3	CN206672711U
8	2017-11-24	一种防火电缆连续退火装置	CN201720401183.7	CN206666585U
9	2017-11-24	一种应用于防火电缆加工的粉料烘干装置	CN201720400718.9	CN206670277U
10	2017-11-24	一种应用于防火电缆的还原处理装置	CN201720400716.X	CN206666594U
11	2017-11-24	一种应用于防火电缆的铜套管焊接辅助装置	CN201720400717.4	CN206672716U
12	2017-11-24	一种应用于防火电缆加工的加粉装置	CN201720400262.6	CN206672713U
13	2017-11-24	一种连续式防火电缆退火、还原处理装置	CN201720401182.2	CN206672712U
14	2018-5-4	一种绝缘电缆	CN201721297528.5	CN207319748U
15	2018-5-4	一种高压交联电缆	CN201721290246.2	CN207319760U
16	2018-5-4	一种电缆卷线装置	CN201721297521.3	CN207312842U
17	2018-5-4	一种电缆支架	CN201721290248.1	CN207320746U
18	2019-1-4	一种新式电动汽车充电用电缆	CN201821010970.X	CN208335831U
19	2019-1-4	一种结构改良的机器人电缆	CN201821009670.X	CN208335848U
20	2019-1-4	一种结构改良的光伏电缆	CN201821009398.5	CN208335781U
21	2020-4-24	一种阻燃电缆绝缘层自动上料系统	CN201921578705.6	CN210403343U
22	2020-4-28	一种带退火功能的防火电缆传送设备	CN201921577692.0	CN210420039U
23	2020-4-28	一种散热型防火绝缘电缆	CN201921577768.X	CN210429395U
24	2020-4-28	一种铠装电缆整圆设备	CN201921578703.7	CN210429422U
25	2020-4-28	一种铠装绝缘电缆成缆系统	CN201921578065.9	CN210429413U
26	2020-5-19	一种全自动化防火电缆生产线	CN201921578748.4	CN210575261U

证书号第 4617367 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种改良型防火电缆

发 明 人：方涌东

专 利 号：ZL 2015 2 0250407.X

专利申请日：2015 年 04 月 23 日

专 利 权 人：广东胜宇电缆实业有限公司

授权公告日：2015 年 09 月 16 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 4616647 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种新式防火电缆结构

发 明 人：方涌东

专 利 号：ZL 2015 2 0250271.2

专利申请日：2015 年 04 月 23 日

专 利 权 人：广东胜宇电缆实业有限公司

授权公告日：2015 年 09 月 16 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 4617047 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种新式防火电缆

发 明 人：方涌东

专 利 号：ZL 2015 2 0250346.7

专利申请日：2015 年 04 月 23 日

专 利 权 人：广东胜宇电缆实业有限公司

授权公告日：2015 年 09 月 16 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 4617286 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种结构改良的防火电缆

发 明 人：方涌东

专 利 号：ZL 2015 2 0250272.7

专利申请日：2015 年 04 月 23 日

专 利 权 人：广东胜宇电缆实业有限公司

授权公告日：2015 年 09 月 16 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号 第 4619653 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种防火电缆结构

发 明 人：方涌东

专 利 号：ZL 2015 2 0250492.X

专利申请日：2015 年 04 月 23 日

专 利 权 人：广东胜宇电缆实业有限公司

授权公告日：2015 年 09 月 16 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

申长雨



证书号 第 4617622 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种防火电缆

发 明 人：方涌东

专 利 号：ZL 2015 2 0250412.0

专利申请日：2015 年 04 月 23 日

专 利 权 人：广东胜宇电缆实业有限公司

授权公告日：2015 年 09 月 16 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 04 月 23 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨




型式检验报告

1. 阻燃电缆 (型式检验)



2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 2017300166

送检单位名称: 广东胜宇电缆实业有限公司

产品名称型号: 阻燃电缆 ZR-IV B-BV-450/750V 1×6

检 验 类 别: 型式检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心


检 验 报 告

报告编号: 2017300166

共 5 页 第 1 页

产品名称	阻燃电缆	型号规格	ZR-IVB-BV-450/750V 1×6
委托单位	广东胜宇电缆实业有限公司	商 标	胜宇
生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司	检验类别	型式检验
送检单位	广东胜宇电缆实业有限公司	抽样基数	9000m
抽样单位	国家防火建筑材料质量监督检验中心	抽样日期	2017. 03. 04
抽样地点	公司仓库	到样日期	2017. 03. 06
检验地点	本中心	检验日期	2017. 03. 23~2017. 05. 03
样品数量	1100m	样品编号	2017300166
检验依据	GA 306.1-2007 《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分: 阻燃电缆》		
检验项目	全项性能(IVB级)		
检 验 结 论	经检验, 该ZR-IVB-BV-450/750V 1×6阻燃电缆阻燃性能符合IVB级规定要求, 其它各项技术指标均合格。 按GA 306.1-2007综合判定, 该产品质量合格。(以下空白)  (检验专用章) 签发日期: 2017年05月05日		
备注			

批准:



审核:



编制:



国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2017300166

共 5 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	标 准 条 款 号	标 准 要 求	检 验 结 果	结 论
1	导体芯数, 芯	GA 306.1-2007 5.1	/	1	/
2	导体电阻, Ω/km (20℃)	5.1	最大 3.08	2.971	合格
3	绝缘电阻, $\text{M}\Omega \cdot \text{km}$ (70℃)	5.8	最小 0.0070	0.2185	合格
4	交流电压试验 (2500V)	5.8	不击穿	未击穿	合格
5	绝缘厚度, mm	5.2	最小 0.8	1.1	合格
6	电缆平均外径, mm	5.11	/	4.8	/
7	老化前抗张强度, N/mm^2	5.7	最小 12.5	14.1	合格
8	老化后抗张强度, N/mm^2	5.7	最小 12.5	13.3	合格
9	老化前断裂伸长率, %	5.7	最小 125	214	合格
10	老化后断裂伸长率, %	5.7	最小 125	196	合格
备 注					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2017300166

共 5 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	标 准 条 款 号	标 准 要 求	检 验 结 果	结 论
11	老化后抗张强度最大变化率, %	5.7	±20	-5	合格
12	老化后断裂伸长率最大变化率, %	5.7	±20	-8	合格
13	失重, mg/cm ²	5.7	最大 2.0	0.6	合格
14	高温压力, %	5.7	最大 50	25	合格
15	低温弯曲	5.7	不开裂	未开裂	合格
16	低温冲击	5.7	不开裂	未开裂	合格
17	热冲击	5.7	不开裂	未开裂	合格
18	连续性, mm	5.10	最大 275	145	合格
19	耐擦性	5.10	油墨印字标志应耐擦	符合要求	合格
20	清晰度	5.10	所有标志应字迹清楚, 易于辨认	符合要求	合格
备注					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2017300166

共 5 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标 准 条 款 号	标 准 要 求	检 验 结 果	结 论
21	炭化高度 (B类), m	5.9	≤ 2.50	1.03	合格
	以	下	空	白	
备注					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号：2017300166

共 5 页 第 5 页

生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司		
地 址	广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2085房		
邮政编码	510290		
联系电话	020-22070791	传 真	020-89613381
产品说明： 该阻燃电缆由铜导体和聚氯乙烯绝缘等构成。（以上信息由送检单位提供） 炭化高度试件（B类）由299根电缆组成，每根长3.5m，试验时按接触排列安装，供火时间40min。 检验地点：四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。			
炭化高度试验前：		炭化高度试验后：	
			

胜宇电缆

2.耐火电缆 (型式检验)

报告编号: 2017300906



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称: 广东胜宇电缆实业有限公司

产品名称型号: 耐火电缆 NH-IVA-YJV-0.6/1kV 5×16

检 验 类 别: 型式检验



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 2017300906

共 6 页 第 1 页

产品名称	耐火电缆	型号规格	NH-IV A-YJV-0.6/1kV 5×16
委托单位	广东胜宇电缆实业有限公司	商 标	胜宇
生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司	检验类别	型式检验
送检单位	广东胜宇电缆实业有限公司	抽样基数	1800m
抽样单位	国家防火建筑材料质量监督检验中心	抽样日期	2017.09.21
抽样地点	公司仓库	到样日期	2017.09.25
检验地点	本中心	检验日期	2017.10.17~2017.11.13
样品数量	30m	样品编号	2017300906
检验依据	GA 306.2-2007 《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分: 耐火电缆》		
检验项目	全部适用项目 (IV A级)		
检 验 结 论	经检验, 该NH-IV A-YJV-0.6/1kV 5×16耐火电缆耐火性能符合IV A级规定要求, 其它各项技术指标均合格。 按GA 306.2-2007综合判定, 该产品质量合格。(以下空白) (检验专用章) 签发日期: 2017年12月21日		
备注			

批准:

审核:

编制:

质量
★
专
一

检验结果汇总表

共 6 页 第 3 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	技 术 指 标	检 验 结 果			结 论
11	老化后抗张强度最大变化率, %	5.7	±25	-11	-7	-10	合格
12	老化后断裂伸长率最大变化率, %	5.7	±25	-9	-6	-9	合格
13	绝收缩试验, %	5.7	最大 4	1	1	2	合格
14	热延伸试验载荷下伸长率, %	5.7	最大 175	68	70	68	合格
15	热延伸试验冷却后永久伸长率, %	5.7	最大 15	5	2	2	合格
16	吸水试验(重量法), mg/cm ²	5.7	最大 1.0	0.3	0.3	0.3	合格
17	成品电缆段老化后抗张强度最大变化率, %	5.7	±25	-8	-3	-5	合格
18	成品电缆段老化后断裂伸长率最大变化率, %	5.7	±25	-5	-5	-6	合格
19	护套平均厚度, mm	5.6	最小 1.8	2.8			合格
20	层老化前抗张强度, N/mm ²	5.7	最小 12.5	19.2			合格
备注							

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2017300906

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	技 术 指 标	检 验 结 果	结 论
21	老化前断裂伸长率, %	5.7	最小 150	215	合格
22	老化后抗张强度最大变化率, %	5.7	±25	-9	合格
23	老化后断裂伸长率最大变化率, %	5.7	±25	-7	合格
24	失重, mg/cm ²	5.7	最大 1.5	0.7	合格
25	高温压力, %	5.7	最大 50	28	合格
26	抗开裂	5.7	不开裂	未开裂	合格
27	低温冲击	5.7	不开裂	未开裂	合格
28	低温拉伸	5.7	最小 20	91	合格
29	成品电缆段老化后抗张强度最大变化率, %	5.7	±25	-7	合格
30	成品电缆段老化后断裂伸长率最大变化率, %	5.7	±25	-5	合格
备注					

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2017300906

共 6 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	技 术 指 标	检 验 结 果	结 论
31	清晰度	5.1	所有标志应清晰或易于辨认	符合要求	合格
32	耐擦性	5.10	所有标志应耐擦, 擦拭后标志应保持不变	符合要求	合格
33	标志距离, mm	5.10	最大 500	400	合格
34	线路完整性	5.9	受火90min, 冷却15min后, 线路保持完整	符合要求	合格
	以	下	空	白	
备注					

国家防火建筑材料质量监督检验中心 检 验 报 告

报告编号: 2017300906

共 6 页 第 6 页

生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司		
地 址	广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2085房（仅限办公用途）		
邮政编码	510290		
联系电话	13802322727	传 真	020-89613381
产品说明: 该耐火电缆由铜导体、云母带耐火层、交联聚乙烯绝缘层、聚丙烯填充绳填充层、玻纤带带层和聚氯乙烯护套层等构成。（以上信息由送检单位提供） 线路完整性试验时，试样施加电压为该电缆额定电压0.6/1kV，受火温度为950℃~1000℃。 检验地点：四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。 线路完整性试验前：  线路完整性试验后： 			

3.矿物绝缘电缆 (型式检验)

报告编号: 2017300905



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称: 广东胜宇电缆实业有限公司

产品名称型号: 隔离型柔性矿物绝缘电缆
NG-A(BTLY)-0.6/1kV 1×35

检 验 类 别: 型式检验 (安全性能)



NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号: 2017300905

共 3 页 第 1 页

产品名称	隔离型柔性矿物绝缘电缆	型号规格	NG-A (BTLY)-0.6/1kV 1×35
委托单位	广东胜宇电缆实业有限公司	商 标	胜宇
生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司	检验类别	型式检验 (安全性能)
送检单位	广东胜宇电缆实业有限公司	抽样基数	1650m
抽样单位	国家防火建筑材料质量监督检验中心	抽样日期	2017.09.21
抽样地点	公司仓库	到样日期	2017.09.25
检验地点	本中心	检验日期	2017.11.02
样品数量	10m	样品编号	2017300905
检验依据	GB/T 19216.21-2003 《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分: 试验步骤和要求—额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》		
检验项目	线路完整性		
检 验 结 论	经检验, 该NG-A (BTLY)-0.6/1kV 1×35柔性隔离型矿物绝缘防火电缆线路完整性检验结果符合标准规定的要求。(以下空白) (检验专用章) 签发日期: 2017年11月21日		
备注	按GB/T 19216.21-2003试验时, 受火时间: 180min, 火焰温度: 950℃-1000℃。		

批准:

审核:

编制:

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号: 2017300905

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	技 术 指 标	检 验 结 果	结 论
1	线路完整性	GB/T 19216. 21-2003	受火90min, 冷却15min后, 线路保持完整	受火180min, 冷却15min后, 线路保持完整	合格
	以	下	空	白	
备注					

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号: 2017300905

共 3 页 第 3 页

生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司		
地 址	广州中新广州知识城凤凰三路8号2号楼2085房（仅限办公用途）		
邮政编码	510290		
联系电话	13802322727	传 真	020-89613381

产品说明:

该隔离型柔性矿物绝缘电缆由铜导体、矿物质绝缘层、铝金属套层、聚乙烯隔离层、氢氧化镁防火层、绕包层和低烟无卤聚乙烯护套层等构成。（以上信息由送检单位提供）

线路完整性试验时，试样施加电压为该电缆额定电压0.6/1kV，受火温度为950℃~1000℃。

检验地点：四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。

线路完整性试验前:



线路完整性试验后:



4. 中压电缆 (型式检验)

No. DX2004172

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

产品名称 交联聚乙烯绝缘钢带铠装
聚氯乙烯护套阻燃 C 类电力电缆

型号规格 ZC-YJV22-8.7/15 3×70

受检单位 广东胜宇电缆实业有限公司

检测类别 型式试验



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

No.DX2004172

广东产品质量监督检验研究院

检测报告



报告随机号: VEF2800

第1页 共6页

产品名称	交联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套阻燃 C 类电力电缆	生产日期/ 有效日期	—/—
型号、规格、 商标、等级	ZC-YJV22-8.7/15 3×70	编号/批号	—/—
受检单位	广东胜宇电缆实业有限公司	检测单号/ 抽样单号	YDD20/004628/ —
受检单位 地址	广东省广州市黄埔区东枝路 23 号	检测类别	型式试验
委托单位	广东胜宇电缆实业有限公司	抽样地点	—
生产单位	广东胜宇电缆实业有限公司	抽样基数	—
生产单位 地址	广东省广州市黄埔区东枝路 23 号	来样方式 送/抽样者	送样(方晓帆)
样品数量	30 米	到样日期/ 抽样日期	2020-12-09/—
样品状态	外观完好	验讫日期	2021-01-08
检测依据	GB/T 12706.2-2020 《额定电压 1kV(Um=1.2kV)到 35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分: 额定电压 6kV(Um=7.2kV)到 30kV(Um=36kV) 电缆》		
判定依据	—		
检测 结 论	按 GB/T 12706.2-2020 进行型式试验, 该样品合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2021 年 01 月 08 日 (E2)		
备 注	—		

批准:

审核:

主检:

No. DX2004172

检 测 报 告

第 2 页 共 6 页

序号	检 测 项 目	标 准 要 求	检 测 结 果			分项判断
			红色	黄色	绿色	
1	结构和尺寸检查					
1.1	导体					
1.1.1	种类	应符合 GB/T 12706.2 标准第 5 章		第 2 种		合格
1.1.2	单线根数	最少 12 根	14	14	14	合格
1.2	绝缘					
1.2.1	材料	——		XLPE		——
1.2.2	平均厚度	—— mm	4.8	4.9	4.8	——
1.2.3	最薄处厚度	最小 3.95 mm	4.69	4.80	4.72	合格
1.2.4	$(t_{i\max} - t_{i\min}) / t_{i\max}$	最大 0.15	0.04	0.04	0.04	合格
1.3	铜带屏蔽					
1.3.1	最小搭接率	最小 5 %	21	21	20	合格
1.3.2	厚度	最小 0.09 mm	0.10	0.10	0.10	合格
1.4	隔离套最薄处厚度	最小 1.00 mm		2.39		合格
1.5	双钢带铠装					
1.5.1	层数	2		2		合格
1.5.2	厚度	最小 0.45 mm		0.51		合格
1.5.3	间隙率	应不大于钢带宽度的 50%		41%		合格
1.6	外护套					
1.6.1	材料	——		ST ₂		——
1.6.2	平均厚度	—— mm		3.8		——
1.6.3	最薄处厚度	最小 2.04 mm		3.18		合格
1.6.4	外形尺寸	—— mm		64.6		——

No. DX2004172

检 测 报 告

第 3 页 共 6 页

序号	检 测 项 目	标 准 要 求	检 测 结 果			分 项 判 断
			红色	黄色	绿色	
2	电性能					
2.1	导体电阻 (20℃)	最大 0.268 Ω/km	0.265	0.266	0.266	合格
2.2	弯曲试验及随后的局部放电试验					
2.2.1	弯曲试验 [弯曲直径: $\leq 15(d+D) \times (1+5\%)$]	正反弯曲三次	符合	符合	符合	——
2.2.2	随后的局部放电试验 ——放电量 (1.73U ₀ 下)	无超过声明试验灵敏度 (5pC 或更优)的可检测到的放电	通过	通过	通过	合格
			(灵敏度为 1.3 pC)			
2.3	$\tan \delta$ 测量 (95~100℃, $\geq 2\text{kV}$ 下)	最大 40×10^{-4}	47×10^{-5}	44×10^{-5}	41×10^{-5}	合格
2.4	热循环试验及随后的局部放电试验					
2.4.1	热循环试验 (95~100℃)	共进行 20 个循环	符合	符合	符合	——
2.4.2	随后的局部放电试验 ——放电量 (1.73U ₀ 下)	无超过声明试验灵敏度 (5pC 或更优)的可检测到的放电	通过	通过	通过	合格
			(灵敏度为 1.3 pC)			
2.5	冲击电压试验及随后的工频电压试验					
2.5.1	冲击电压试验 (95~100℃, 95kV, 正负极性各 10 次)	不击穿	未击穿	未击穿	未击穿	合格
2.5.2	随后的工频电压试验 (30.5kV, 15min, 室温)	不击穿	未击穿	未击穿	未击穿	合格
2.6	4h 电压试验 (4U ₀)	不击穿	未击穿	未击穿	未击穿	合格
2.7	半导体屏蔽电阻率 (90℃)					
2.7.1	老化前试验					
2.7.1.1	导体屏蔽电阻率	最大 1000 $\Omega \cdot \text{m}$	324	337	333	合格
2.7.1.2	绝缘屏蔽电阻率	最大 500 $\Omega \cdot \text{m}$	13.1	14.0	12.4	合格
2.7.2	100℃、7×24h 附加老化后试验					
2.7.2.1	导体屏蔽电阻率	最大 1000 $\Omega \cdot \text{m}$	399	392	390	合格
2.7.2.2	绝缘屏蔽电阻率	最大 500 $\Omega \cdot \text{m}$	16.0	16.6	16.3	合格

No. DX2004172

检 测 报 告

第 4 页 共 6 页

序号	检 测 项 目	标 准 要 求	检 测 结 果			分项判断
			红色	黄色	绿色	
3	绝缘机械性能					
3.1	老化前性能					
3.1.1	抗张强度	最小 12.5 N/mm ²	23.5	25.1	25.0	合格
3.1.2	断裂伸长率	最小 200 %	529	535	525	合格
3.2	空气烘箱老化后性能 (135℃、168h)					
3.2.1	抗张强度	—— N/mm ²	27.2	26.3	24.6	——
3.2.2	断裂伸长率	—— %	561	554	536	——
3.2.3	抗张强度变化率	最大 ±25 %	+16	+5	-2	合格
3.2.4	断裂伸长率变化率	最大 ±25 %	+6	+4	+2	合格
3.3	附加老化后性能 (100℃、168h)					
3.3.1	抗张强度	—— N/mm ²	26.2	25.4	25.5	——
3.3.2	断裂伸长率	—— %	544	541	542	——
3.3.3	抗张强度变化率	最大 ±25 %	+11	+1	+2	合格
3.3.4	断裂伸长率变化率	最大 ±25 %	+3	+1	+3	合格
4	绝缘特殊性能					
4.1	热延伸试验 (20N/cm ² 、200℃)					
4.1.1	载荷下伸长率	最大 175 %	75	80	80	合格
4.1.2	冷却后永久伸长率	最大 15 %	-5	-5	-5	合格
4.2	收缩试验 (130℃、1h)					
——	允许收缩率	最大 4 %	2	2	1	合格
4.3	吸水试验 (重量法) (85℃、336h)					
——	重量增量	最大 1 mg/cm ²	0.1	0.1	0.1	合格
5	外护套机械性能					
5.1	老化前性能					
5.1.1	抗张强度	最小 12.5 N/mm ²		18.4		合格
5.1.2	断裂伸长率	最小 150 %		348		合格

No. DX2004172

检 测 报 告

第 5 页 共 6 页

序号	检 测 项 目	标 准 要 求	检 测 结 果			分项判断
			红色	黄色	绿色	
5.2	空气烘箱老化后性能 (100℃、168h)					
5.2.1	抗张强度	最小 12.5 N/mm ²		18.5		合格
5.2.2	断裂伸长率	最小 150 %		323		合格
5.2.3	抗张强度变化率	最大 ±25 %		+1		合格
5.2.4	断裂伸长率变化率	最大 ±25 %		-7		合格
5.3	附加老化后性能 (100℃、168h)					
5.3.1	抗张强度	—— N/mm ²		19.1		合格
5.3.2	断裂伸长率	—— %		343		合格
5.3.3	抗张强度变化率	最大 ±25 %		+4		合格
5.3.4	断裂伸长率变化率	最大 ±25 %		-1		合格
6	外护套特殊性能					
6.1	失重试验(100℃、168h) ——允许失重量	最大 1.5 mg/cm ²		1.5		合格
6.2	高温压力试验(90℃、6h)	最大 50 %		21		合格
6.3	热冲击试验(开裂) (150℃、1h)	无裂纹		无裂纹		合格
6.4	低温拉伸试验(-15℃、4h)	最小 20 %		110		合格
6.5	低温冲击试验(-15℃、16h)	无裂纹		无裂纹		合格
7	绝缘屏蔽的可剥离性试验					
7.1	老化前试验					
7.1.1	剥离力	4~45 N	16~24	15~24	16~23	合格
7.1.2	绝缘表面检查	绝缘表面应无损伤及残留的半导电屏蔽痕迹	符合	符合	符合	合格
7.2	100℃、7×24h 附加老化后试验					
7.2.1	剥离力	4~45 N	16~24	16~24	17~24	合格
7.2.2	绝缘表面检查	绝缘表面应无损伤及残留的半导电屏蔽痕迹	符合	符合	符合	合格

No. DX2004172

检 测 报 告

第 6 页 共 6 页

序号	检 测 项 目	标 准 要 求	检 测 结 果	分 项 判 断
8	燃烧特性试验			
8.1	单根阻燃试验			
8.1.1	上支架下缘与炭化部分起点之间的距离	大于 50 mm	374	合格
8.1.2	燃烧向下延伸至上支架下缘之间的距离	最大 540 mm	497	合格
8.1.3	在试验期间滤纸是否被点燃	滤纸没有被点燃	通过	合格
8.2	成束阻燃试验 (C 类) (供火时间: 20min)			
	炭化范围	最大 2.5 m	0.67	合格
9	成品电缆标志			
9.1	表面标志	应有制造厂名称、产品型号规格及额定电压的连续标志, 标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦	符合	合格
9.2	一个完整标志的末端和下一个完整标志的始端之间的距离	最大 500 mm	338	合格

附注:

1、试验地点: 成束阻燃试验 (C 类) 在广东省清远市进行, 其余试验在广东省广州市黄埔区科学城科学大道 10 号进行

2、委托单位地址及邮编: 广东省广州市黄埔区东枝路 23 号

3、检测环境条件:

温度: (12~26) °C, 相对湿度: (45~75) %, 其它: —

4、抽样程序 (如适用): —

5、偏离标准方法的说明 (如适用): —

6、检测结果不确定度说明 (如适用): —

7、分包项目及分包方 (如适用): —

工程案例

序号	工程名称	项目类别	合同金额(万元)	起止日期
1	广州市国际健康驿站工程—机电工程	医院	5000.00	2021-07-08 至 2021-9-31
2	黄埔区市政照明设施维护完善工程项目	其他	171.2509	2021-04-19 至 2021-04-30
3	融创广州万达城三期 B1 地块	其他	176.9491	2018-07-12 至 2019-01-01
4	广东财经大学华商学院四会校区	学校	660.2171	2020-06-05 至 2020-12-31
5	广州医科大学附属妇女儿童医院能源站项目	医院	119.668	2021-05-07 至 2021-05-31
6	宁夏自治区第四人民医院（传染病医院）防治综合楼项目	医院	300	2020-02-12 至 2020-02-16
7	粤澳合作中医药科技产业园	写字楼	774	2020-07-01 至 2020-11-21
8	广州南站高铁供电线路迁改工程	地铁	129	2018-10-24 至 2019-11-21
9	韶关市妇幼保健计划生育服务中心项目	医院	109.5817	2021-03-22 至 2021-04-22
10	潮州市人民医院电缆改造材料项目	医院	46.8675	2017-11-25 至 2017-11-30
11	广州市荔湾区西湾路旧城改造安置房建设项目（南片区）	其他	130	2020-12-21 至 2020-12-31
12	佛莞城际番禺站项目	地铁	85.6434	2020-10-15 至 2020-11-15
13	湘西武陵山文化产业园【鲁班奖】	其他	196	2016-09-01 至 2016-10-01
14	阳山县黄埔学校建设项目（EPC 总承包项目）	学校	137.4681	2019-05-05 至 2019-06-06
15	粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地装修改造工程	写字楼	78.801	2020-07-22 至 2020-08-22
16	梅州市人民医院新住院大楼	医院	1231	2020-03-01 至 2021-05-05
17	美的北滘国际财富中心	写字楼	617	2019-03-07 至 2019-04-07
18	重庆市綦江县人民医院	医院	157	2016-08-30 至 2016-09-30
19	唐山市丰南区医院迁建项目病房楼、门诊医技楼项目	医院	61.9468	2016-03-22 至 2016-05-22

20	桂城街道文翰小学项目	学校	260.3689	2019-05-06 至 2019-06-06
21	棠下电力运维监控中心建筑安装工程项目	其他	98.0125	2020-08-11 至 2020-09-11
22	广州莱迪创新科技园三期	其他	313.7731	2021-05-07 至 2021-06-07
23	英德市东华镇中心卫生院（英德市第二人民医院）迁建工程	医院	242.1377	2019-09-01 至 2019-10-01
24	东莞市汇海大厦（浙商大厦）工程项目	写字楼	241.9295	2016-11-18 至 2016-12-31
25	广东心宝药业科技有限公司西区产研基地	其他	239.5178	2021-04-17 至 2021-05-17
26	纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区项目	写字楼	111	2021-05-19 至 2021-05-30

战略合作工程案例

碧桂园集团

合作通知书

广东胜宇电缆实业有限公司：

我部已收到贵司关于我司 2020 年广东省内项目电气设备（高低压电缆）的合作回复及备案资料。

依据合作意向书的要求，贵司在规定时间内完成回复，且符合我司合作意向书的相关规定。经评定，贵司成为碧桂园集团 2020 年度广东省内项目电气设备（高低压电缆）协议厂家之一，并进入我司的协议厂家库，协议周期为 2019 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 4 日。

特此通知。

碧桂园集团工程招标管理部

成本管理中心
2019 年 6 月 4 日

金科地产

Jinke 金科

美好你的生活

中标通知书

中标人：广东胜宇电缆实业有限公司

金科股份 2021-2022 年度矿物绝缘电缆战略招标，现确定贵单位为柔性矿物电缆（BBTRZ、NG-A(BTLY)、RTTZ 系列）、钢性矿物电缆（BTTZ 系列）中标人。

1、综合单价内容：所报综合单价包括但不限于除交货地卸车费外的材料产品、设计、制作加工、包装、运输（包含保险费及运输损耗等）、保管费、装车费、劳务费、管理费、保险、利润、税金等一切提供完整合格产品到甲方或甲方指定的施工单位指定地点的全部费用以及因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。根据现行增值税政策规定，增值税税率为 13%，如遇国家政策调整，则按照最新的增值税税率调整，并相应调整含税单价。

2、供货周期：30 天。

3、保修期：2 年，保修期自项目集中交付业主之日起计，但不晚于竣工验收合格移交甲方后 6 个月开始起计算。乙方应对甲方或甲方确定的使用单位承担保修责任。商品房分批交付的，则分批计算。

你单位收到本中标通知书后，应在 5 个工作日内到重庆庆科商贸有限公司商订单项自合同，否则招标人将视为你单位放弃中标，并有权另行选择中标人。

招标单位（盖章）：重庆庆科商贸有限公司

联系人：望科

联系电话：18166581111

时间：2020 年 10 月 13 日

力高地产

招标采购管理制度

采购作业模板(编号: LGDC-ZC-001-附件 16)

中标通知书

广东胜宇电缆实业有限公司:

我司组织招标的 2021-2022年度力高地产电线电缆供货集中采购 项目, 经评标委员会评审、招标领导小组审定, 已于 2021 年 4 月 25 日 完成全部招标工作程序, 现确定贵公司为中标单位, 并表示祝贺。

请贵公司接到此中标通知书后, 于 2021 年 5 月 20 日 前与我司接洽合同事宜, 并在框架协议签订前, 向我司提供合作协议内容要求的银行质量保函。如若未提供银行质量保函或未在规定时间内完成战略协议签订, 我司有权取消贵公司的中标资格。

顺祝商祺!

招标人(盖章): 深圳兴居贸易有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

联络人姓名: 林 电话: 13850 EMAIL: cn日期: 2021 年 4 月 30 日

融侨集团

 融侨集团 RONG QIAO GROUP	中标通知书	编号: RQJT-CG-026-2017-3 版号: A/0 页码: 第 1 页 共 1 页
---	-------	--

中标通知书

致: 广东胜宇电缆实业有限公司

融侨集团2018-2022年度电线电缆战略采购(编号:
RQJT-CG-026-2017)招标工作已结束。经我司评标领导小组评审,最
终确认贵司为我司本次招标中标人之一。中标品牌为“胜宇”。

请贵司收到中标通知书,在7个工作日内依据招标文件所附协议
与我司招标采购中心协商战略协议签订相关事宜。

感谢贵司对我司招标工作的支持!



南方电网公司一级物资供应商

南方电网公司一级物资供应商 文件评审结果通知书

广东胜宇电缆实业有限公司:

根据你公司文件评审情况,通过南方电网公司 2016 年第一季度文件评审的物资品类有: 10kV 交联电缆(普通型), 10kV 交联电缆(阻燃型), 低压电缆(普通型), 低压电缆(阻燃型), 低压电线。

本评审结果自即日起生效,有效期至 2016 年 12 月 31 日。

特此通知。



主要设备

一、生产设备

二、检验设备

主要生产设备

序号	产品单元	名称	规格型号	数量	生产厂家	购置日期
1	塑料挤出机 控制电缆	塑料挤出机#1	SJ/150 型	1	揭阳粤东机械厂	2007.09
2		塑料挤出机#2	SJ/100 型	1	揭阳粤东机械厂	2004.09
3		塑料挤出机#3	SJ/65 型	1	揭阳粤东机械厂	2003.09
4		塑料挤出机#4	SJ/45 型	1	揭阳粤东机械厂	2002.08
5		成缆(带铠装)机	TYPE1+1+3/1.25	1	马鞍山天力机械有限公司	2003.02
6		钢带焊接机	DKN-16A	1	中国马鞍山	2004.08
7		电缆喷码机	LE1BNCERJEJ2	1	德国莱宾格	2004.11
8		印字轮	10mm~65mm	若干个	揭阳粤东机械厂	2002.09
9		成缆机导线模具	φ1.2m	各 1 套	揭阳粤东机械厂	2002.09
10		机用线盘	φ1.0~1.2m	10 个	揭阳粤东机械厂	2003.09
11		交货用线盘	φ1.0~2.2m	若干个	揭阳粤东机械厂	2003.09
12		框式绞线机	JLK12+18+24/400 型	1	马鞍山天力机械有限公司	2003.06
13		管式绞线机	GJ/400 型	1	马鞍山天力机械有限公司	2001.1
14	额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘 电力电缆	塑料挤出机#1	SJ/150 型	1	揭阳粤东机械厂	2007.09
15		塑料挤出机#2	SJ/90 型	1	揭阳粤东机械厂	2004.09
16		塑料挤出机#3	SJ/65 型	1	揭阳粤东机械厂	2003.09
17		聚乙烯料挤出机#4	SJ-90X25	1	揭阳粤东机械厂马鞍山天力机械有限公司	2005.08
18		成缆(带铠装)机	TYPE1+1+3/1.25	1	马鞍山天力机械有限公司	2003.02
19		成缆(带铠装)机	TYPE 1+4	1	广州大东医疗器械社	2003.02
20		钢带焊接机	LS-2KVA	1	德国莱宾格	2001.06
21		电缆喷码机	LE1BNCERJEJ2	1	揭阳粤东机械厂	2004.11
22		印字轮	10mm~65mm	若干个	揭阳粤东机械厂	2002.09
23		成缆机导线模具	φ1.2m	各 1 套	揭阳粤东机械厂	2002.09
24		机用线盘	φ1.0~1.2m	10 个	揭阳粤东机械厂	2003.09
25		交货用线盘	φ1.0~2.2m	若干个	马鞍山天力机械有限公司	2003.09
26		框式绞线机	JLK12+18+24/400 型	1	马鞍山天力机械有限公司	2005.06
27		管式绞线机	GJ/400 型	1	安徽塑料机械总厂	2005.05
28		温水交联装置		1		2004.08

主要检测设备

序号	产品单元	名 称	规格型号	精度等级	数量	生产厂家	购置日期
1	塑 料 绝 缘 控 制 电 缆	非金属材料拉力试验机	MY-9100-E	±1.0%	1	铭禹电子科技有限公司	2007.05
2		直流双臂电桥	QJ-57P	0.01 Ω /Km	1	上海正阳仪表厂	1998.11
3		大功率交流电压试验机	DJ-2	±5.0%	1	广州日新电器设备厂	2002.12
4		低倍投影仪	CPJ-3007	±0.01mm	1	万濠精密仪器有限公司	2002.1
5		火花机#1	HS-IIA(15Kv)	二级	1	广州日新电器设备厂	1999.03
6		火花机#2	HS-2A(25Kv)	五级	1	广州日新电器设备厂	2001.04
7		削片机	SQ-300	二级	1	上海松江华立电缆附件厂	2002.1
8		冲片机、哑铃刀	CP-25	二级	1	江都市精科试验机械厂	2002.1
9		电桥夹具		二级	1	广州日新电器设备厂	2002.1
10	额 定 电 压 1kV 和 3kV 挤 包 绝 缘 电 力 电 缆	非金属材料拉力试验机	MY-9100-E	±1.0%	1	铭禹电子科技有限公司	2007.05
11		直流双臂电桥	QJ-57P	0.01 Ω /Km	1	上海正阳仪表厂	1998.11
12		大功率交流电压试验机	DJ-2	±5.0%	1	广州日新电器设备厂	2002.12
13		低倍投影仪	CPJ-3007	±0.01mm	1	万濠精密仪器有限公司	2002.1
14		火花机#1	HS-IIA(15kV)	二级	1	广州日新电器设备厂	1999.03
15		火花机#2	HS-2A(25kV)	五级	1	广州日新电器设备厂	2001.04
16		削片机	SQ-300	二级	1	上海松江华立电缆附件厂	2002.1
17		冲片机、哑铃刀	CP-25	二级	1	江都市精科试验机械厂	2002.1
18		热延伸试验装置	/	二级	1	南通宏大实验仪器有限公司	2002.05
19		200℃空气老化试验箱	401B	±2℃	1	上海实验仪器有限公司	2002.05
20		电桥夹具	/	二级	1	广州日新电器设备厂	2002.05

服务承诺

一、技术服务承诺书

二、质量承诺书

三、服务承诺书

技术服务承诺书

凡选用或订购本公司的产品，可享受我们全方位、专业优质的技术咨询服务：

1. 根据顾客使用的客观条件选择合适的产品型号规格及适当的芯数截面供参考。
2. 提供电缆的敷设条件，环境温度，允许载流量及埋地土壤热阻系数。
3. 提供电线电缆短路时技术数据及电缆导体的最高温度。
4. 提醒用户在施工时应注意的事项及施工方法，禁止野蛮施工。
5. 提供上杆时牵引的弯曲半径，避免电缆人为破坏。
6. 提供封头方法，防止接头浸水。

特此承诺

承诺方：广东胜宇电缆实业有限公司

二〇二一年七月二十三日



质量承诺书

本公司生产的各种“胜宇”牌电线、电缆产品均符合电线、电缆行业生产的相关标准或按需方合同规定的技术规范。

本公司电缆产品的质量保证期，自电缆交货验收之日起为一年。质保期内电缆在正常运行条件下发生的质量问题时，经质监部门鉴定属我公司造成的电缆本体质量问题，本公司实行“三包”、“一保”制度(包退、包换、包修,保服务);在安装过程中，用户按电缆规程进行安装而出现的属于电缆产品本身质量问题，本公司将无偿地、及时地予以解决。

特此承诺

承诺方:广东胜宇电缆实业有限公司

二〇二一年七月二十三日



服务承诺书

本公司生产的各种电线、电缆产品实现“三包”、“一保”制度（即包修、包退、包换，保证向用户提供符合要求的产品和良好的服务或按需方合同规定的技术规范）。

如用户在使用过程中遇到疑问，本公司将全力协助解决。

本公司在支付电缆时，同时提供产品合格证。如用户需要，可提供试验检测报告。

若电缆在安装或运行中发现质量问题，本公司将在规定的时间内派员到现场协助处理。

如用户要求本公司赴现场提供技术服务，自用户要求本公司提供服务日起，在以下时限内到达：广东省内 24 小时到达，广东省外 48 小时内到达。遇特殊情况，双方协商确定。

特此承诺

承诺方：广东胜宇电缆实业有限公司

二〇二一年七月二十三日

